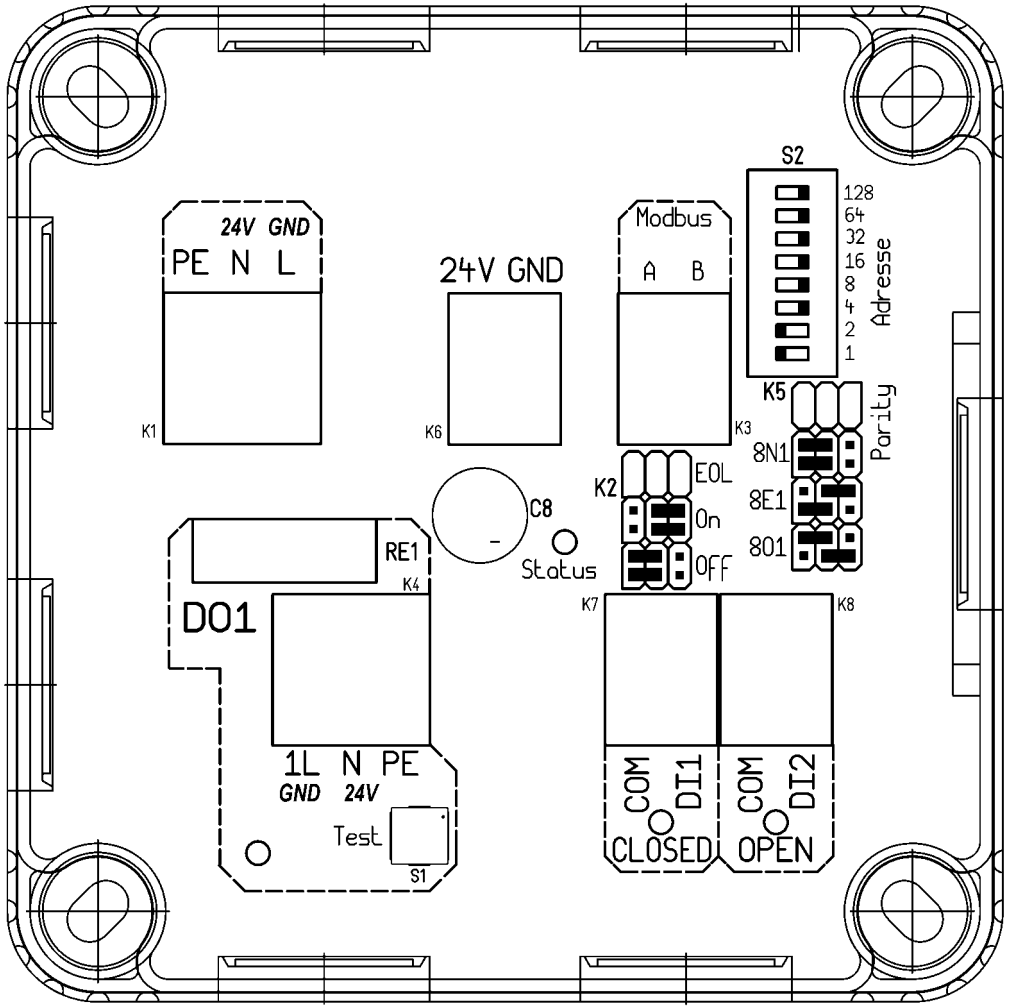
24V GND
PE N L
K1
24V GND
K6
Modbus
A B
K3
S2
128
64
32
16
8
4
2
1
Adresse
K5
Parity
8N1
8E1
801
K2
EOL
On
OFF
C8
Status
RE1
K4
DO1
1L N PE
GND 24V
Test
S1
K7
K8
COM
DI1
COM
DI2
CLOSED
OPEN